

Piscina Pública y Comercial



BS POOL

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA CLORACIÓN SALINA EN INSTALACIONES COMERCIALES

- Un ahorro de hasta el 58% de los costes con productos químicos tradicionales.
- Gran impacto en el ahorro de la renovación del agua de la piscina, con el consecuente ahorro económico y disminución del impacto ecológico.
- Gestión energética optimizada, disminuyendo los costes energéticos de generación del Cloro y mantenimiento los recursos naturales.
- LLC: Long Life Cell, sinónimo de extensa duración de la células, que combinado con la nueva tecnología MPT (Mix Performance Technology) garantiza un óptimo compromiso entre coste e impacto ambiental.
- Perfecta integración en sistemas domóticos.

Los equipos funcionan con **agua de mar**

Gama de equipos **IP65** hasta una producción de **150 g/h**

made in Spain



PRO50-70-100-150




PRO200



PRO250-1000


Consumo Energético por unidad

KW / Kg Cl₂

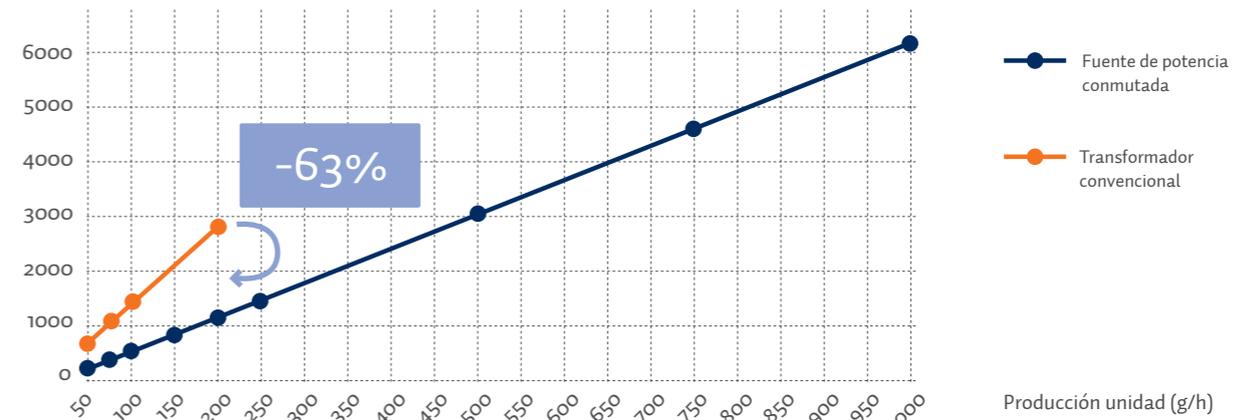

Consumo Energético por Kg Cl₂ producido

KW / Kg Cl₂

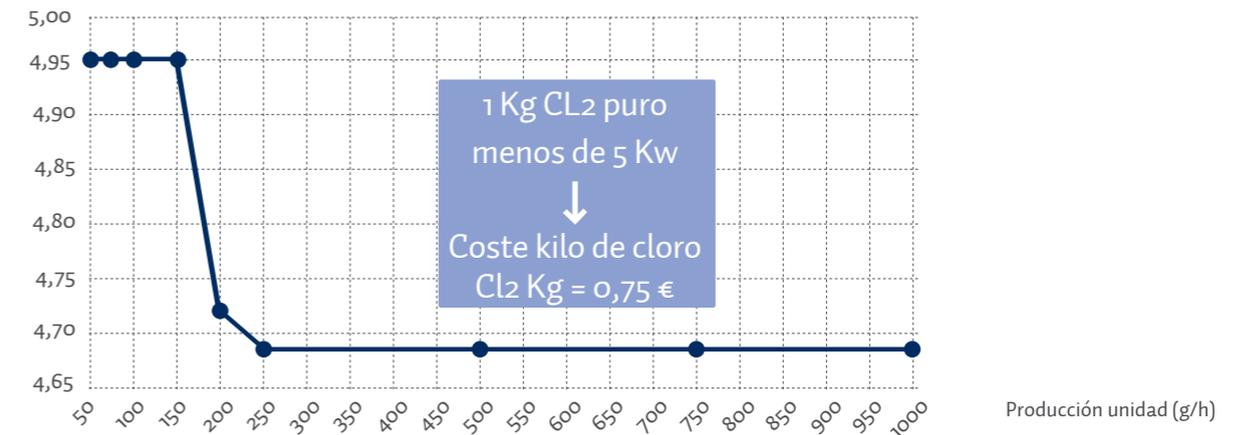

*Calculado con un coste energético de 0,15 € Kw/h

FOTOS INSTALACIONES



FORMULARIO

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA

Piscina localizada en _____

Los principales datos que se deben conocer son:

a. Piscina Interior / Exterior: _____

b. Temperatura máxima del agua (°C): _____

c. Largo (m): _____

d. Ancho (m): _____

e. Profundidad (m): _____

f. Volumen (m³) = Largo x Ancho x Profundidad media: _____

g. Número máximo usuarios / día: _____

h. Tiempo de filtración (h): _____

i. Otros aspectos importantes: césped o plantas cerca de la piscina, cascadas, tipo de usuario piscina, etc:

2. ASPECTOS ECONÓMICOS

a. Días por temporada (días): _____

b. Sistema desinfección del agua: _____

c. Consumo Producto químico (Kg/día o Kg/temporada): _____

d. Coste Producto Químico (E/Kg): _____

e. Coste Electricidad (E/KWh): _____

f. Coste Agua (E/m³): _____

g. Coste Gas (E/m³ ó E/KWh): _____

h. Coste Sal (E/Kg): _____

NOTA: la fidelidad en los datos técnicos recogidos es básica para un correcto dimensionado de la unidad de cloración.

